


DIMENSJONERINGSSKJEMA TØRRMUR 4:1

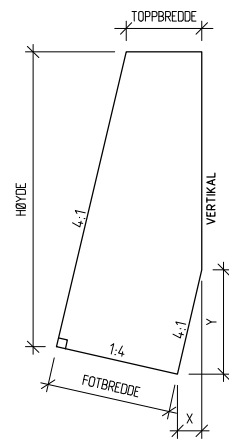


MÅL I METER

HØYDE	FOT-BREDE	TOPP-BREDE	X	Y
0,50	0,60	0,50	0,00	0,00
1,00	1,00	0,80	0,00	0,00
1,50	1,10	0,95	0,26	1,00
2,00	1,25	1,00	0,28	1,12
2,50	1,40	1,05	0,30	1,20
3,00	1,55	1,10	0,33	1,32
3,50	1,70	1,15	0,35	1,40
4,00	1,85	1,20	0,38	1,52
4,50	2,00	1,25	0,40	1,60
5,00	2,15	1,30	0,42	1,68


Blokkstørrelse skal være minimum 45% av murbredden i det aktuelle vertikalsnittet.
 Min høyde på stein: 15cm (20cm i øverste lag der det er gjerde).
 Maks høyde på stein: 60cm. Sprengt stein med jevne flater benyttes

PRINSIPP TØRRMUR 4:1, M 1:50

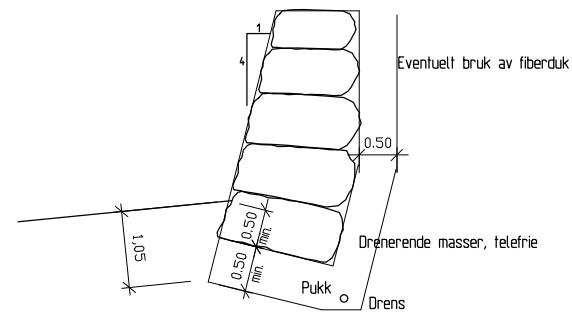

Frostfrie masser til frostfri dybde, (1,05 m)

DIMENSJONERINGSSKJEMA TØRRMUR 3:1

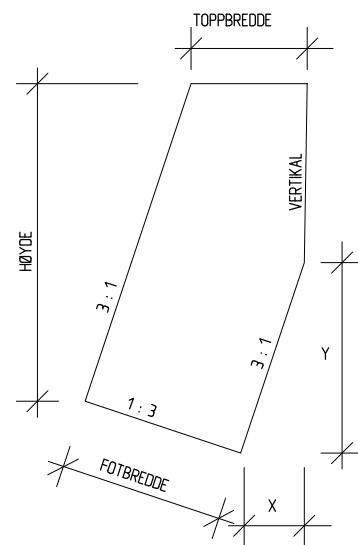


STØTTEMUR MED VEGLAST

HØYDE	FOT-BREDE	TOPP-BREDE	X	Y
2,00	1,25	1,00	0,44	1,32
2,50	1,40	1,05	0,51	1,53
3,00	1,55	1,10	0,58	1,74
3,50	1,70	1,15	0,64	1,92
4,00	1,85	1,20	0,70	2,10
4,50	2,00	1,25	0,77	2,31
5,00	2,15	1,30	0,84	2,52
5,50	2,30	1,35	0,91	2,73
6,00	2,45	1,40	0,98	2,94
6,50	2,60	1,45	1,04	3,12

Blokkstørrelse skal være minimum 45% av murbredden i det aktuelle vertikalsnittet.
 Min høyde på stein: 15cm (20cm i øverste lag der det er gjerde).
 Maks høyde på stein: 60cm. Sprengt stein med jevne flater benyttes

PRINSIPP TØRRMUR 3:1, M 1:50

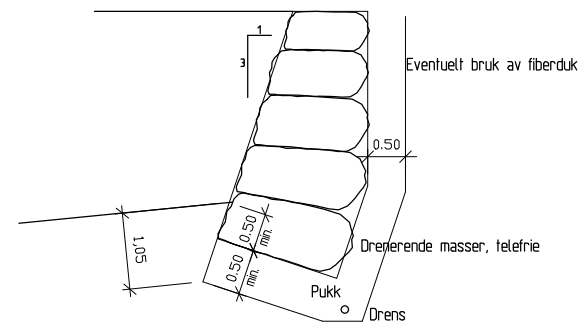

Frostfrie masser til frostfri dybde, (1,05 m)

C	A	Lagt inn detalj for mur med helling 3:1	GV	JOJ	JOJ	18.03.2024
C	0	Arbeidstegning	GV	AA	JOJ	24.04.2019
Status	Rev.	Endring	Utført	Kontr.	Ansv.	Dato
Gjesdal kommune			GV	AA	JOJ	24.08.2018
VVA Kodidalen			Målestokk	Som anvist		Format
Veganlegg			Oppdragsleder:			A1
Detaljer tørrmur			Jan Otto Johannessen			
			Oppdragsnr.			3449
SWECO		SWECO Norge AS FORMSUNGEN 11 · 1327 LYSAKER T.LF: 67 12 80 00 · FAX: 67 12 58 40	Disiplin:	Løpenummer:	Status:	Rev:
			Y	F4	C	A